

**DISTRIBUCION SECTOR SUR  
DESARROLLO SECTOR SUR**

**CONSTANCIA DE INSPECCION FINAL DE OBRA PRIVADA**

El día 03 de Agosto 2010, el Supervisor de Dissur José Joaquín Menocal Alvarado en compañía del Ing. Leonel Romero, Representante de CELNICSA. Realizó inspección final a la obra: Finca Palmira, con Expediente No. P132020100300133, ubicado de la Cruz de Guadalupe 3KM a campos azules en Jinotepe. (Carazo)

En la inspección realizada se pudo constatar que el cambio de PP 10.5mts con estructura C-2 por PC 12Mts 300Dan con estructuras (MT-302/C, PR101/C, HA-100b/C) en el que se instaló TR-105/C con transformador de 10 Kva 7.6/13.2Kv en 120/240V.

Se instalara medida secundaria en punto PP-1 que esta en límite de la propiedad.

Cumple con las Normas de Construcción de Líneas de Distribución vigentes.

De acuerdo a la Normativa del Servicio Eléctrico en el capítulo 4: "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO".

NSE 4.4.2 Las instalaciones eléctricas de distribución serán propiedad exclusiva del cliente y la Empresa de Distribución estará exenta de la responsabilidad del mantenimiento y reposición de dichas instalaciones:

- b) Cuando las instalaciones estén ubicadas después del Punto de Entrega ó por condiciones especiales, no estén normalmente al libre y continuo acceso de la Empresa de Distribución.

NSE 2.2.2 Los clientes o consumidores tienen la obligación de mantener las instalaciones eléctricas y de utilizar la energía eléctrica en forma adecuada, de modo que no interfieran en el suministro del servicio eléctrico de otros y no representen peligro para la seguridad de las personas y sus bienes.


CT 6025 130619 1 x 10 Kva. 7.6/13.2Kv 120/240V  
Trafo. 131528 Serie M10B12525 Marca Prolec, % Z = 2.2

Se realizo medición en el Centro de Trasmformación antes mencionado obteniendo los siguientes valores:

Vx1-n = 121V	Vx3-n = 121V	Vx3-x2 = 242V
--------------	--------------	---------------

Tap # 3

Extiendo la presente a los 18 días del mes de Agosto del 2010.

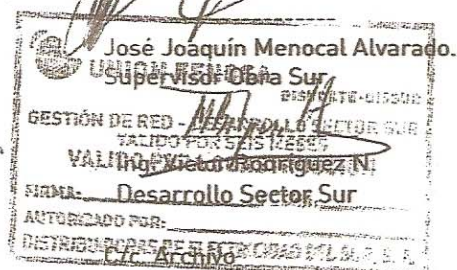

-----  
Ing. Leonel Romero  
Representante CELNICSA.